



Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: / Lid nr.: Aanvrager: Elen Geant

Verantwoordelijke voor de werken:		Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>Elen Geant</u>		Naam, Voornaam: <u>Cayla M</u>	
Ident. Kaart nr.:		Adres: <u>Pontstraat (hoek Bellestr.)</u>	
BTW nr.: BE <u>740316565</u>		Post nr. + Stad: <u>9800 Deinze</u>	
		Tel.: / /	

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> Ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="radio"/> verzwaring	<input type="radio"/> overdracht		<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input checked="" type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag:	nacht:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	<input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	nr.:
	Nominale spanning:	<input checked="" type="radio"/> 230V <input type="radio"/> 3x230V <input type="radio"/> 3N400V	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A):	<input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input checked="" type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord:	<u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>XvB</u>	
	Algemene differentieelstroominrichting:	<u>C3</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>22</u>
Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 3,7 Ω Algemeen isolatieniveau: fr. MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Op de Badkamer, werken aangehouden, niet afgevoerd</u>	Visum DNB:
<input checked="" type="radio"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input type="radio"/> Nihil		Naam: <u>AFM302</u>
Opmerkingen		Visum:
<input type="radio"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 7.7.2008 (*) door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Naam: Herbelinck S Agent nr.: 3214 Datum: 7.7.2008

Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 2 Eéndraadsschema(s): 2

Voor de directeur generaal: Handtekening

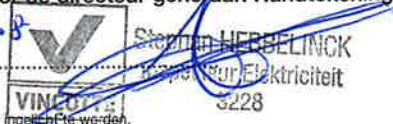

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (***) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.