

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 26/05/2020 Inspecteur: Bert Deplae Mentor: Installateur: Eltro BVBA
ID-label: EK1.06. Installateur: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86. Klantreferentie: IK. nr.:
B.T.W. nr.: BE 645 880 735
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 19370768

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Twee Dreven
Huisnummer 21
Busnummer
Postcode 9840
Gemeente DE PINTE
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam contactpersoon Eltro BVBA
Telefoon 0474/809.483
Gsm nr. (SMS)

Naam Eltro BVBA
BTW nr. BE 645 880 735
Telefoonnummer 0474/809.483
E-mail info@eltro.be

Type : woning

EAN : 541 448

Teller Nr.: -

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een tijdelijke huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1-230V Meter / bord verbinding: 10 mm: Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: Zie Schema Isolatie: 0.79 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 1.98 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Zie Schema	ok	ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Zie Schema	ok	ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	20		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing ☐ in afwachting			
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 26/6/2021
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bert Deplae

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevrees of onrechtvrees, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 26/6/2021	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

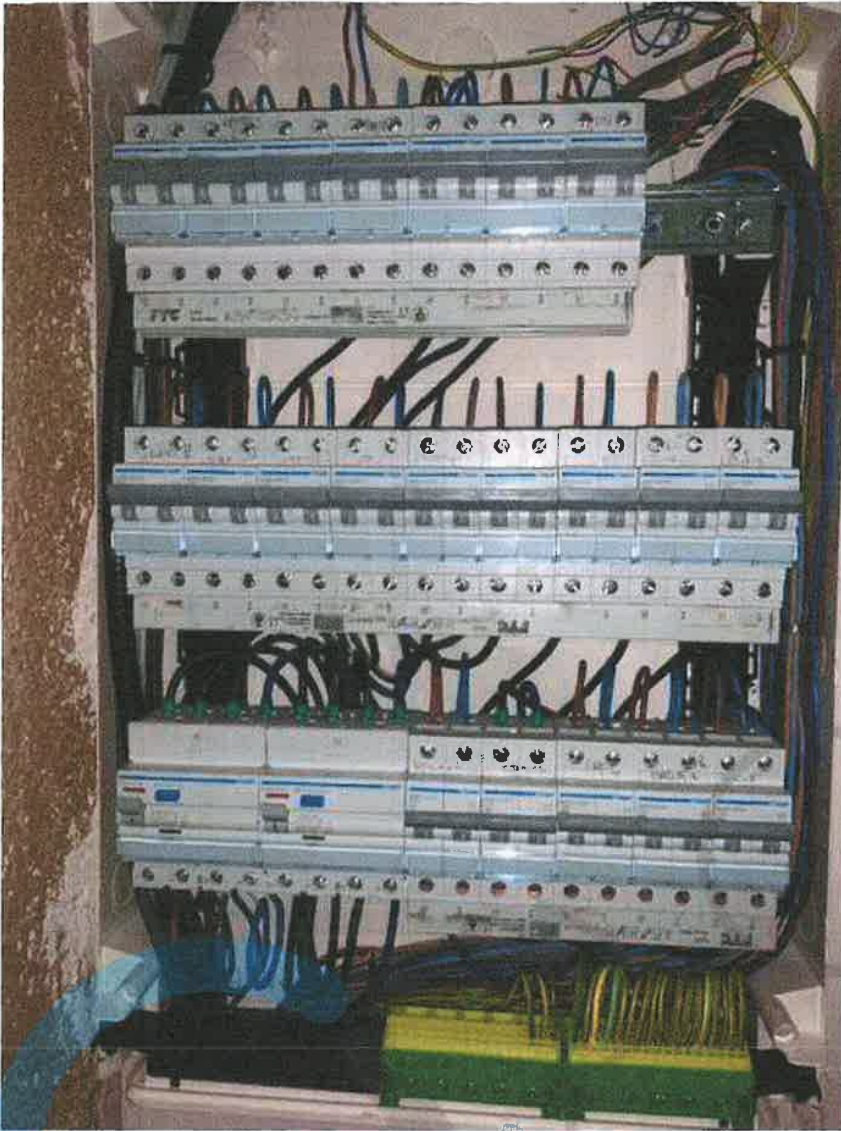

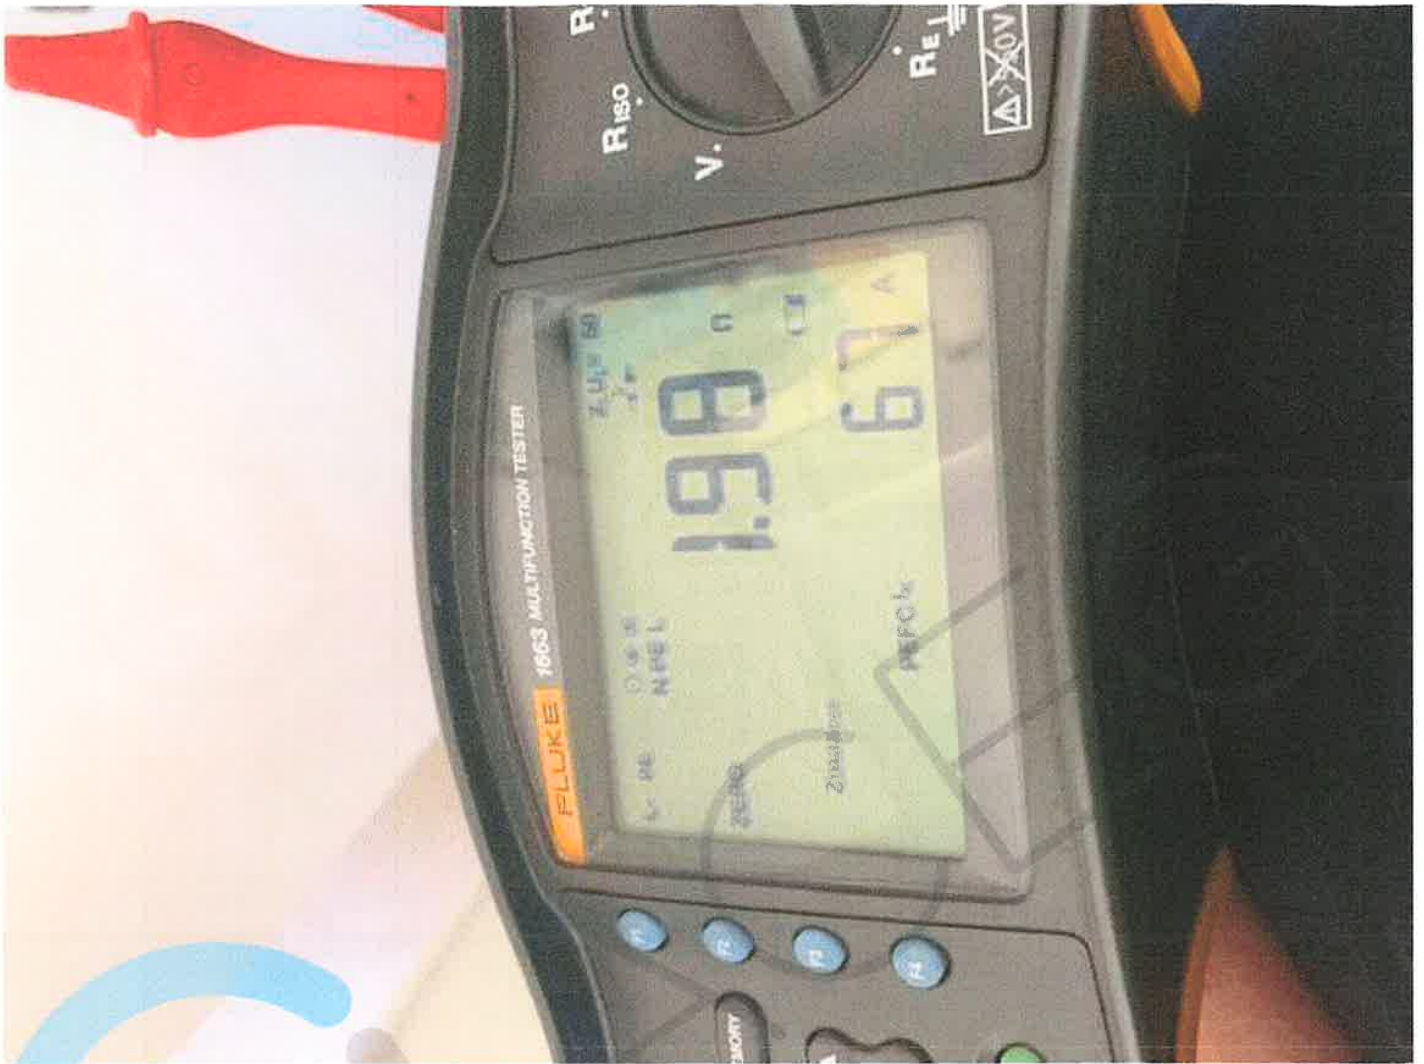



U Voeding stopcontact ventilatie

1	Hoofdschakelaar
2	Verlies schakelaar
A	Voeding buiten unit verwarming
B	Voeding fornuis & dampkap
C	Voeding stopcontacten slaapkamer 1
D	Voeding stopcontacten & verlichting badkamer 1
E	Voeding stopcontacten living
F	Voeding stopcontacten berging & inkom
G	Voeding stopcontact droogkast
H	Voeding stopcontact vaatwasmachine
I	Voeding stopcontact oven
J	Voeding stopcontact microgolf
K	Voeding stopcontacten keuken eiland
L	Voeding stopcontact cv
M	Voeding stopcontacten slaapkamer
N	Voeding stopcontacten buiten
O	Voeding stopcontact wasmachine
P	Voeding stopcontacten keuken & berging
Q	Voeding stopcontacten praktijk
R	Voeding stopcontacten & verlichting badkamer
S	Voeding stopcontact telenet & tuin verlichting
T	Voeding verlichting

Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be


Plaats van de elektrische installatie
Mevr. Annik Laerte
Twee Dreven 21
9840 De Pinte

Installateur
Eltro bvba
Nieuwstraat 7
9840 De Pinte
GSM: 0474 80 94 83
e-mail: info@eltro.be
BTW BE 0645.880.735

eltro
ALGEMENE ELEKTRICITEIT

p. 6/6
Lijst Kringen
3 x 400V + N ~ 50Hz

Verdeelbord

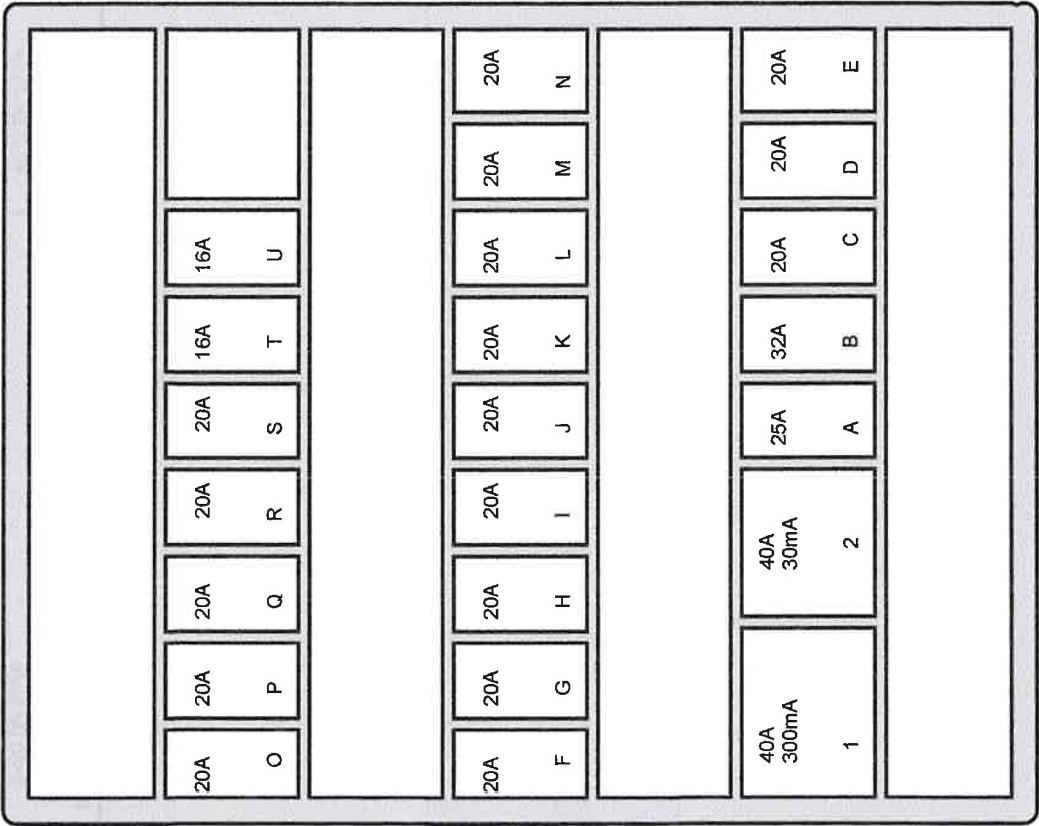


Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Mevr. Annik Laerte
Twee Dreven 21
9840 De Pinte

Installateur
Eltro bvba
Nieuwstraat 7
9840 De Pinte
GSM: 0474 80 94 83
e-mail: info@eltro.be
BTW BE 0645.880.735



p. 5/6
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

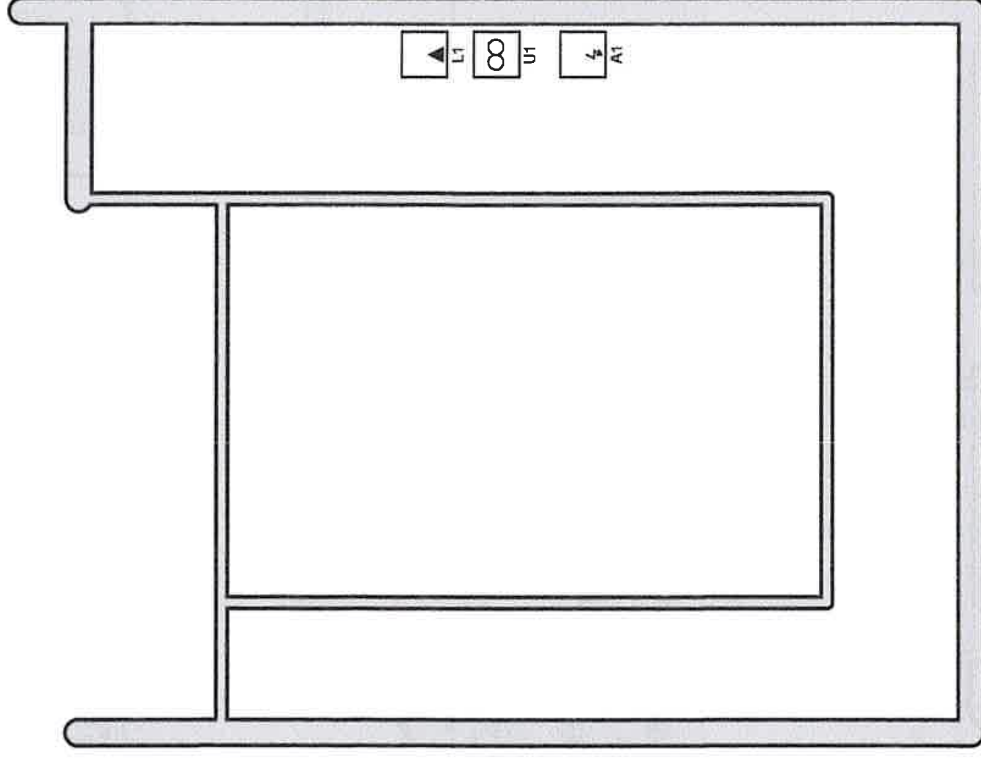

Kelder


Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Mevr. Annik Laerte
Twee Dreven 21
9840 De Pinte

Installateur
Eltro bvba
Nieuwsstraat 7
9840 De Pinte
GSM: 0474 80 94 83
e-mail: info@eltro.be
BTW BE 0645.880.735

eltro
ALGEMENE ELEKTRICITEIT

p. 4/6
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

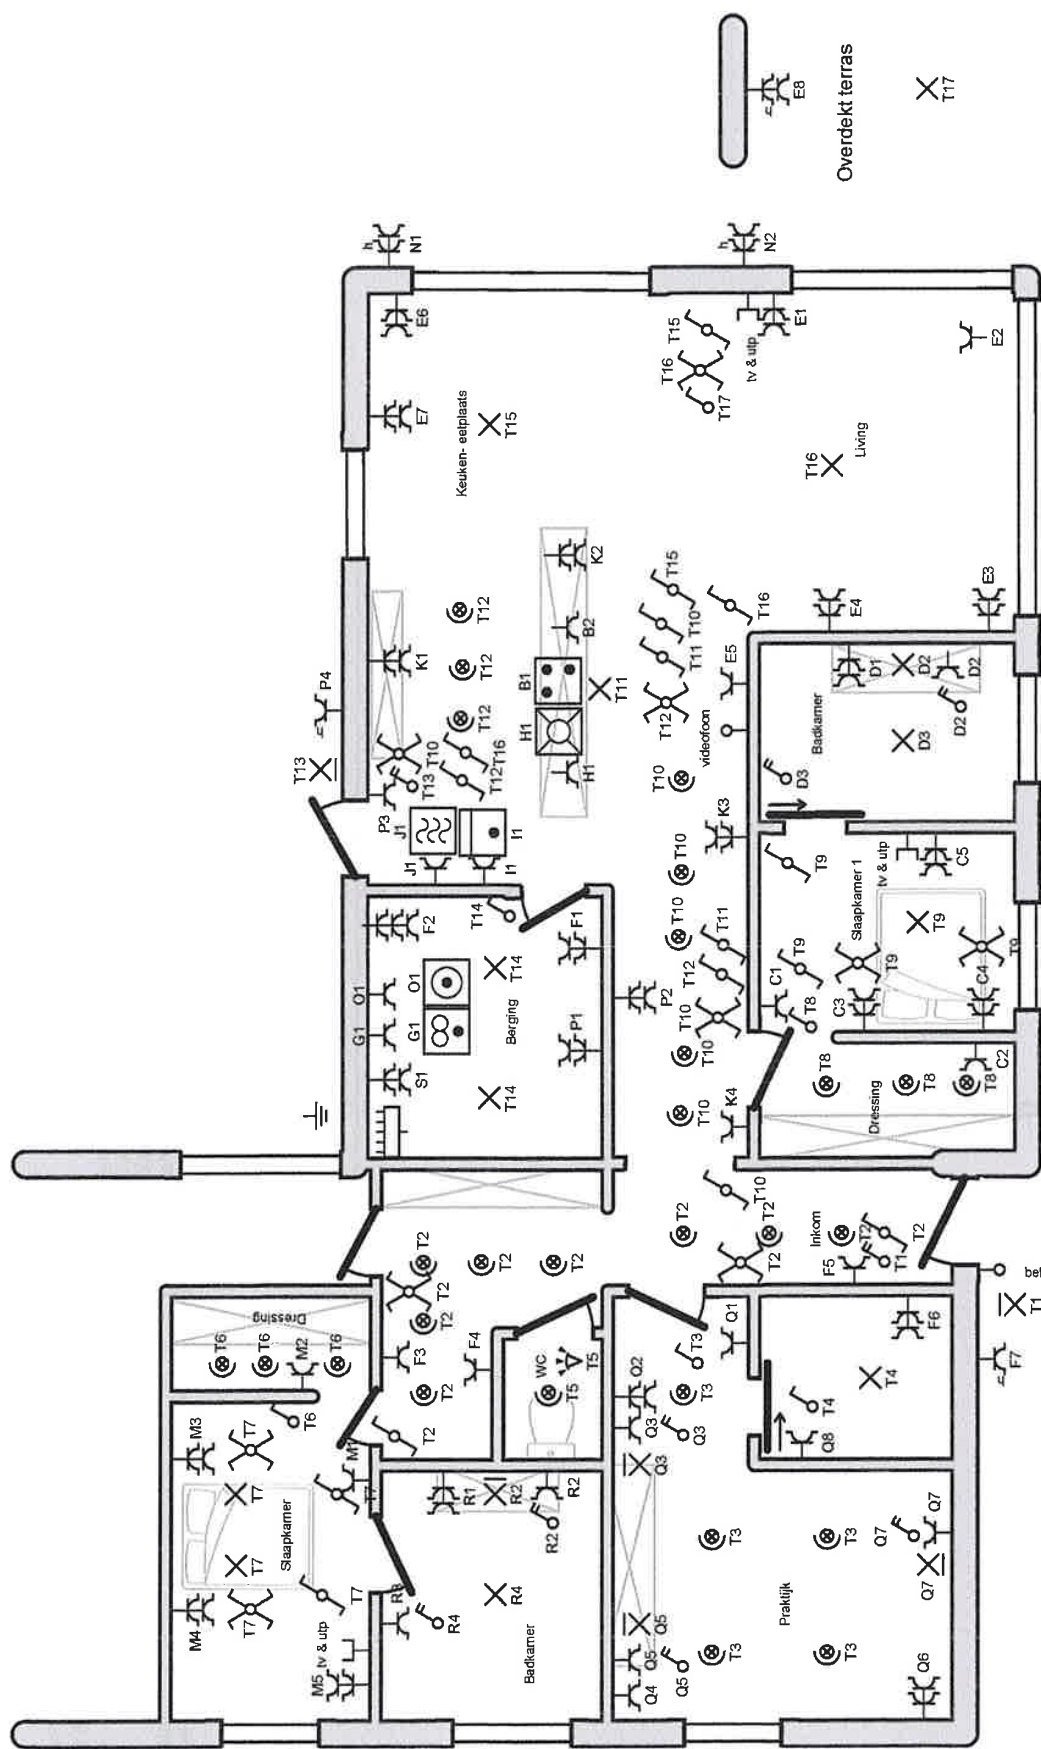

S2

Erkend Organisme

ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Mevr. Annik Laerte
Twee Dreven 21
9840 De Pinte


Installateur

Eltro bvba
Nieuwstraat 7
9840 De Pinte
GSM: 0474 80 94 83
e-mail: info@eltro.be
BTW BE 0645.880.735



p. 3/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

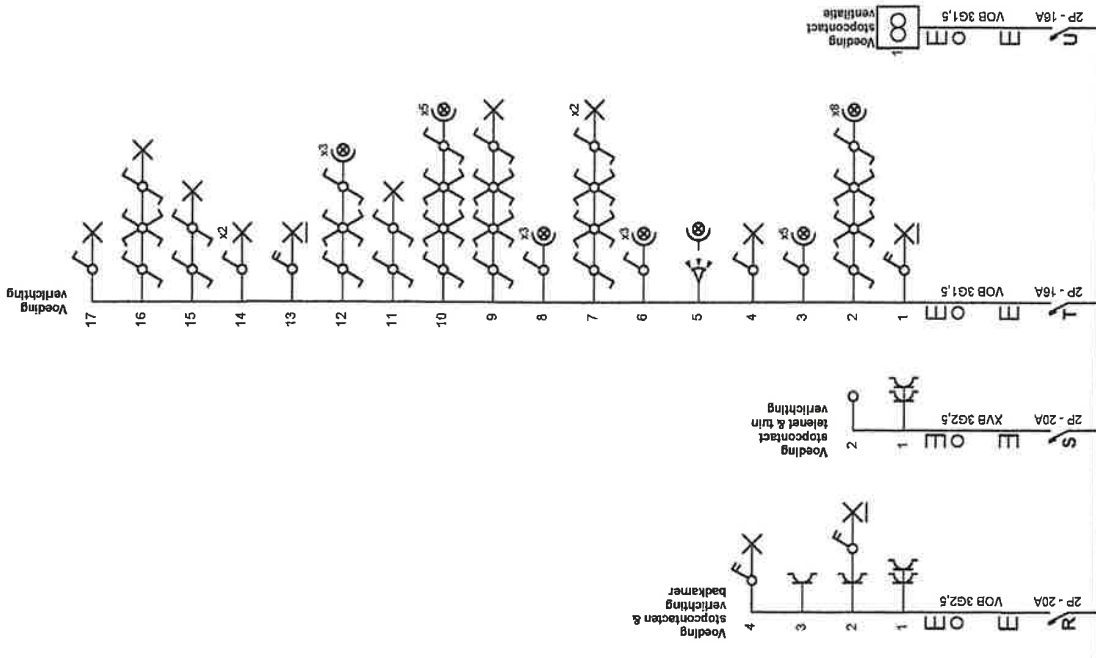


Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Mevr. Annik Laerte
Twee Dreven 21
9840 De Pinte

Installateur
Eltro bvba
Nieuwstraat 7
9840 De Pinte
GSM: 0474 80 94 83
e-mail: info@eltro.be
BTW BE 0645.880.735



p. 2/6
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

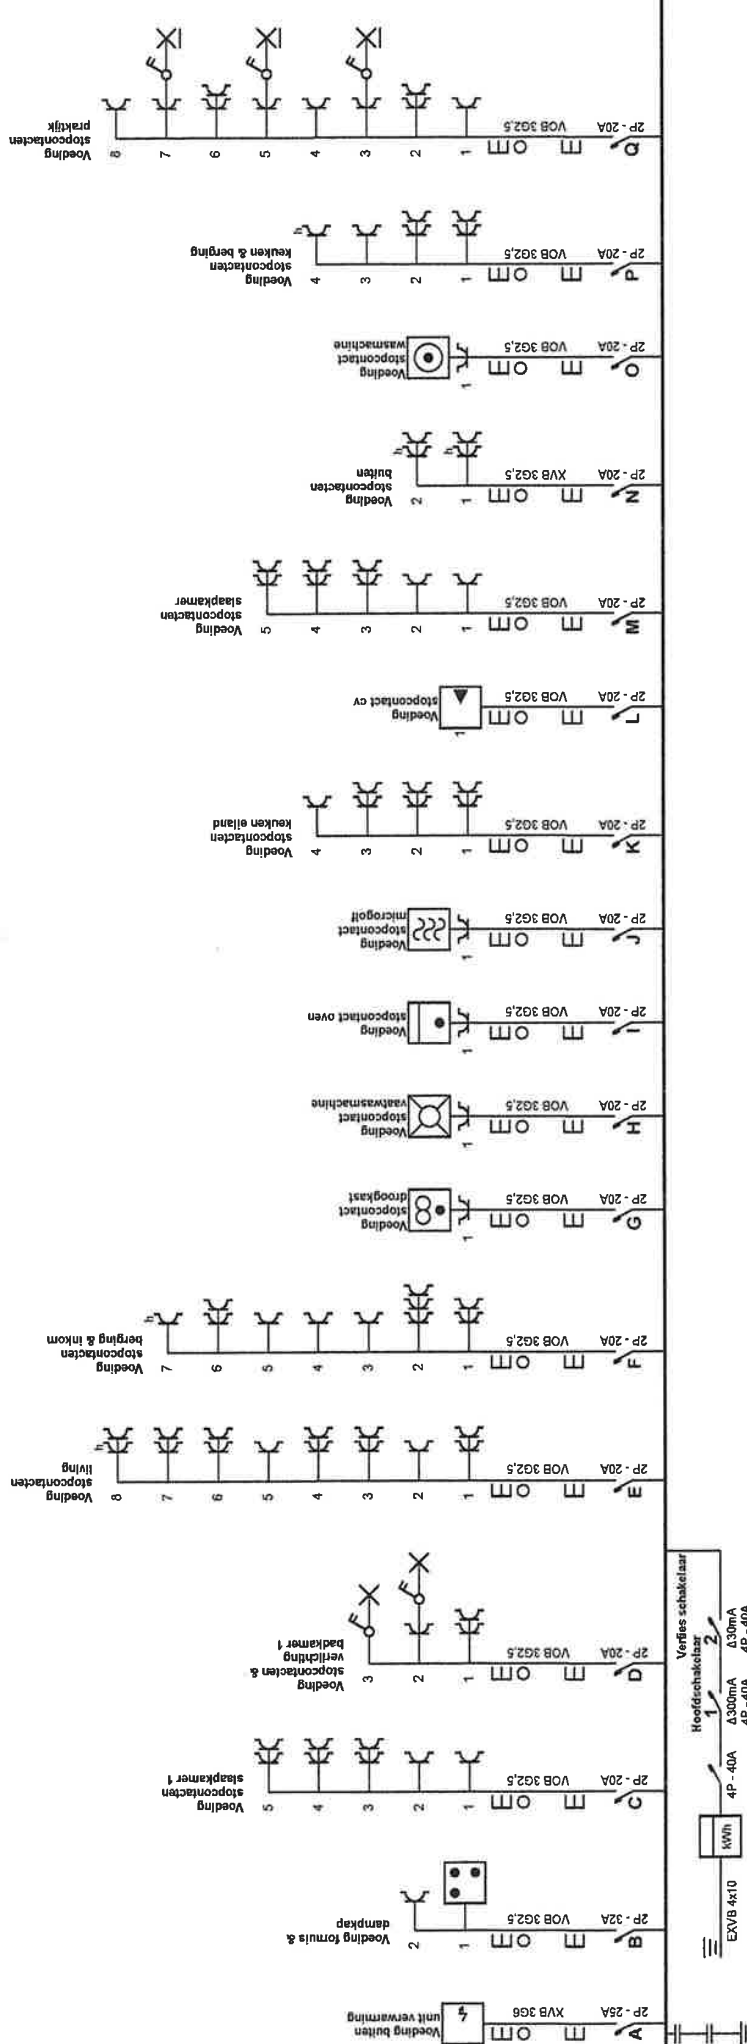

Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Mevr. Annik Laerte
Twee Dreven 21
9840 De Pinte

Installateur
Eltro bvba
Nieuwstraat 7
9840 De Pinte
GSM: 0474 80 94 83
e-mail: info@eltro.be
BTW BE 0645.880.735

Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

ALGEMENE ELECTRICITEIT