

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 04/02/2026

Inspecteur: Baptiste Hollemaert

Mentor:

Installateur: Elektriciteitswerken
Scheire bv (61488)

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0774 883 906

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18460155

Datum verslag: 05/02/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kuiperskaai
Huisnummer 7
Busnummer
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Eigenaar

Naam L invest
Straatnaam Kuiperskaai
Huisnummer 7
Busnummer
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Installateur

Naam Elektriciteitswerken Scheire bv (61488)
BTW nr. BE 0774 883 906
Telefoonnummer +32 477 38 69 77
E-mail Elektriciteitswerken.scheire@hotmail.com

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820051376954



Teller Nr.: : 1LGZ0586538099

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 18


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1.408 MΩ

RE: 9.04 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema in bijlage	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.
N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
De ruimte die een bad en/of douche bevat (zoals bedoeld in hoofdstuk 7.1. van het AREI, Boek 1), was nog niet (volledig) afgewerkt.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 4/2/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 09:30
De inspecteur Baptiste Hollemaert

Baptiste Hollemaert

ACEG VZW - #189

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:



Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/2/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.









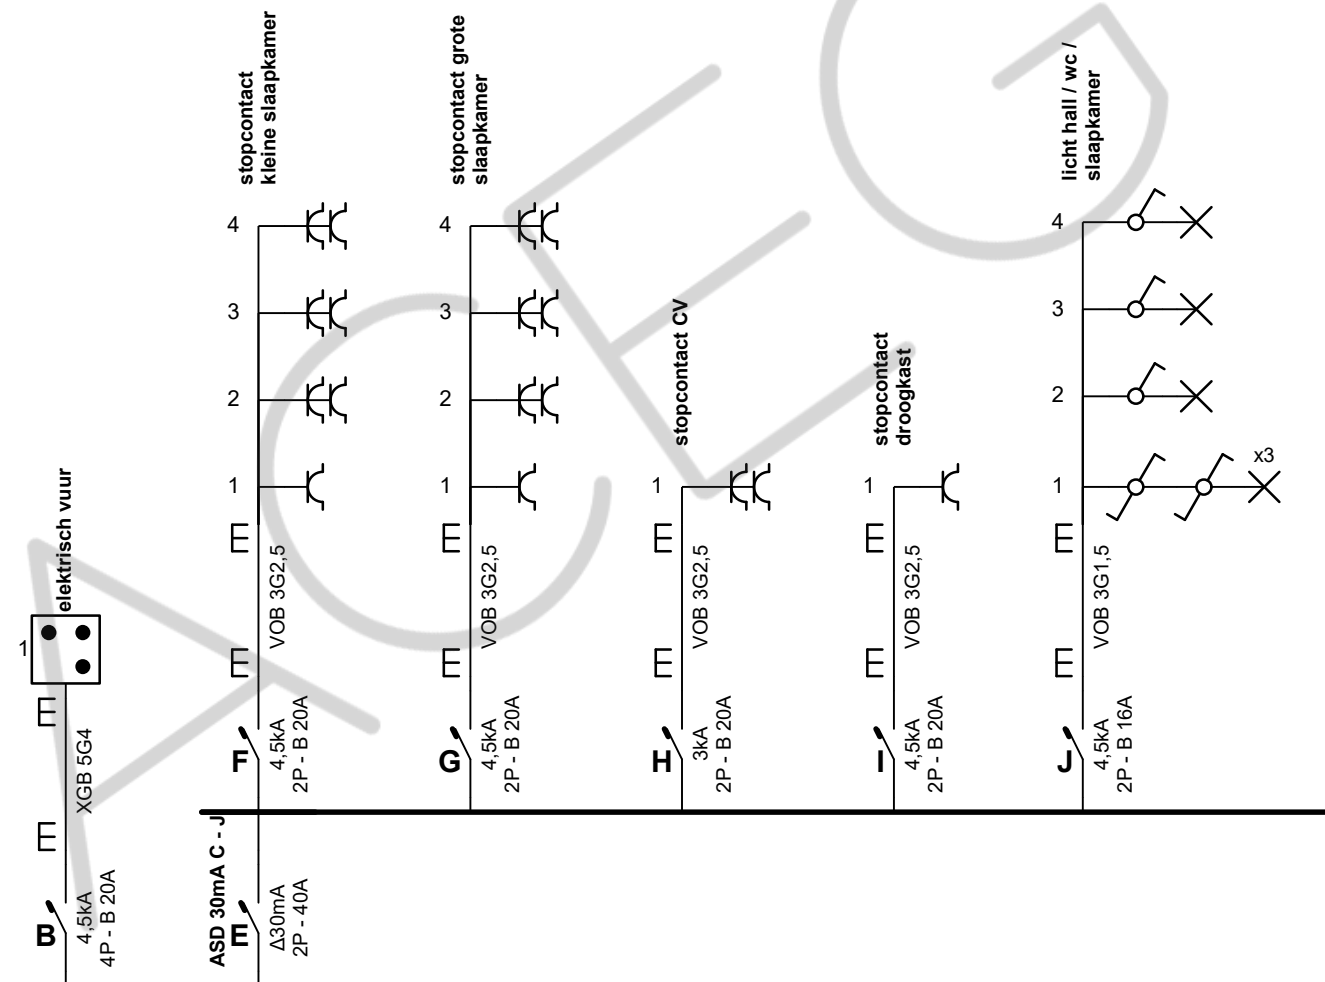

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

ACEG VZW - #189


05/02/2026

Plaats van de elektrische installatie
L invest
Kuiperskaai 7
9000 Gent

Installateur
Elektricitetswerken Scheire
Lepelstraat 98
9270 Laarne
GSM: 0477 38 69 77
e-mail: elektricitetswerken.scheire@hotmail.com
BE0774883906



p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

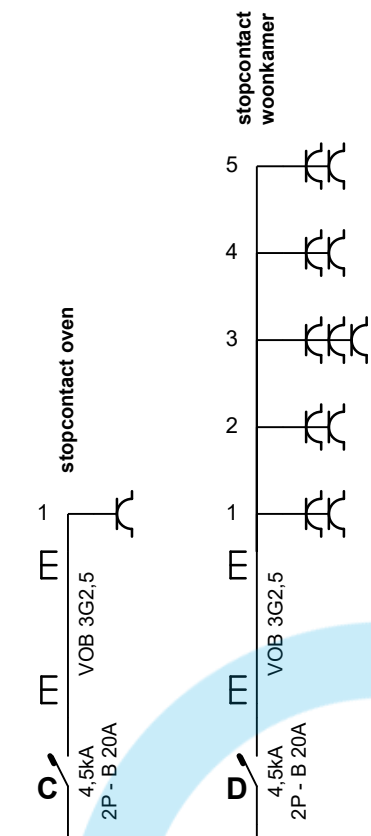

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

ACEG VZW - #189

05/02/2026

Plaats van de elektrische installatie
L invest
Kuiperskaai 7
9000 Gent


Installateur
Elektricitetswerken Scheire
Lepelstraat 98
9270 Laarne
GSM: 0477 38 69 77
e-mail: elektriciteitswerken.scheire@hotmail.com
BE0774883906

Elektricitetswerken
SCHEIRE

p. 2/5
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

3e Verdieping

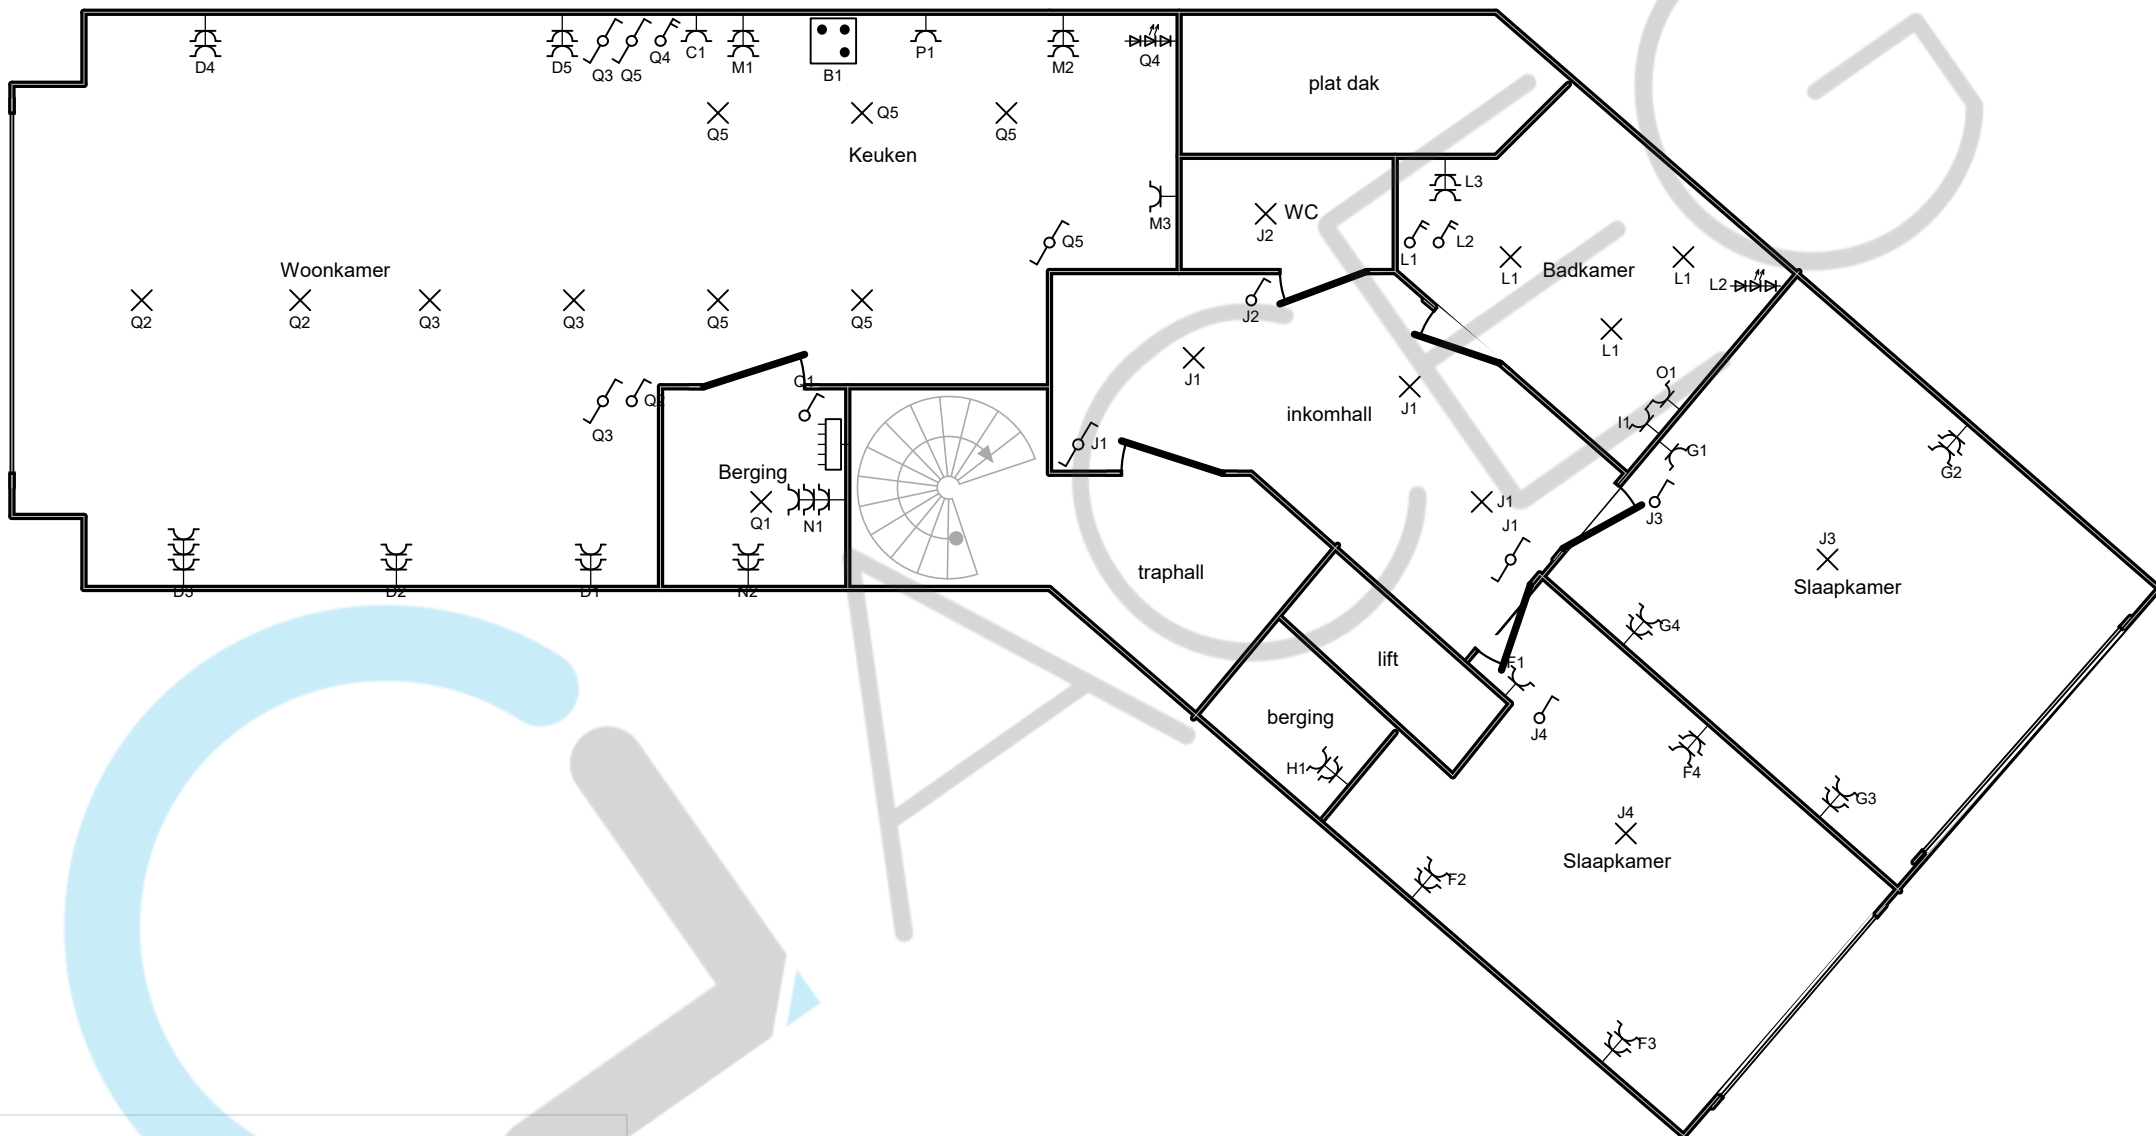

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Baptiste Hollemaert

ACEG VZW - #189

05/02/2026

Plaats van de elektrische installatie

L invest
Kuiperskaai 7
9000 Gent

Installateur

Elektriciteitswerken Scheire
Lepelstraat 98
9270 Laarne
GSM: 0477 38 69 77
e-mail: elektriciteitswerken.scheire@hotmail.com
BE0774883906

Elektriciteitswerken



p. 4/5 Situatieplan

2 x 230V ~ 50Hz

- A** voeding bord APP.
- B** elektrisch vuur
- E** ASD 30mA C - J
- F** stopcontact kleine slaapkamer
- G** stopcontact grote slaapkamer
- H** stopcontact CV
- I** stopcontact droogkast
- J** licht hall / wc / slaapkamer
- C** stopcontact oven
- D** stopcontact woonkamer
- K** ASD 30mA L - S
- L** stopcontact / licht badkamer
- M** stopcontact keuken
- N** stopcontact berging
- O** stopcontact wasmachine
- P** stopcontact vaatwas
- Q** licht woonkamer / keuken
- R** reserve
- S** voeding zonnepanelen

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

05/02/2026

Plaats van de elektrische installatie
L invest
Kuiperskaai 7
9000 Gent

Installateur
Elektriciteitswerken Scheire
Lepelstraat 98
9270 Laarne
GSM: 0477 38 69 77
e-mail: elektriciteitswerken.scheire@hotmail.com
BE0774883906



p. 5/5
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz