

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 06/11/2025

**Inspecteur:** Michel Mergan

**Mentor:**

**Installateur:** Ge solutions

**ID-label:**

B.T.W. nr.: BE 0890 117 926

**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Metrel  
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481286

**Datum verslag:** 06/11/2025

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Drongensesteenweg  
Huisnummer 89  
Busnummer Verdieping 1  
Postcode 9000  
Gemeente GENT  
Land België

#### Eigenaar

Naam DWK David Company  
Straatnaam Drongensesteenweg  
Huisnummer 89  
Busnummer Verdieping 1  
Postcode 9000  
Gemeente GENT  
Land België

#### Installateur

Naam Ge Solutions  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

**Type :** appartement

**EAN :** 54

☒ Niet meegedeeld

**Teller Nr.:** 1SAG1100432938

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 15

Ri algemeen: 1.408 MΩ

RE: 8.67 Ω

OK

OK



#### DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| $I\Delta$ (mA) | In (A) | In - andere (A) | It               | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|----------------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300            | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 15                 | OK   | OK    |
| 30             | 40     | A-F             | 22,5kA2s (3000A) | A    | 6                  | OK   | OK    |
| 30             | 40     | G-M             | 22,5kA2s (3000A) | A    | 7                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen              | Curve | Bescherming IN (A)              | (andere) | P                   | Sectie (mm²) |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| Zie schema                  | -     | -                               | -        | -                   | -            |
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK    | Directe aanraking               | OK       | Indirecte aanraking | OK           |
| Aansluitingen               | OK    | schema in bijlage door Aceg vzw | NA       |                     |              |
| Equipotentiale verbindingen | OK    | Doorsnede geleiders             | OK       |                     |              |
| Continuïteit                | OK    | Verlichting / toestellen        | NVT      |                     |              |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N13 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N24 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

N38 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)

N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/11/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 11:16 tot 11:53

De inspecteur Michel Mergan




Mergan Michel - ACEG

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be) BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


| Stappenplan voor een installatie die conform is:                               |                                                                                                       |                                                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                    | Stap 4                                                      |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/11/2050 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |

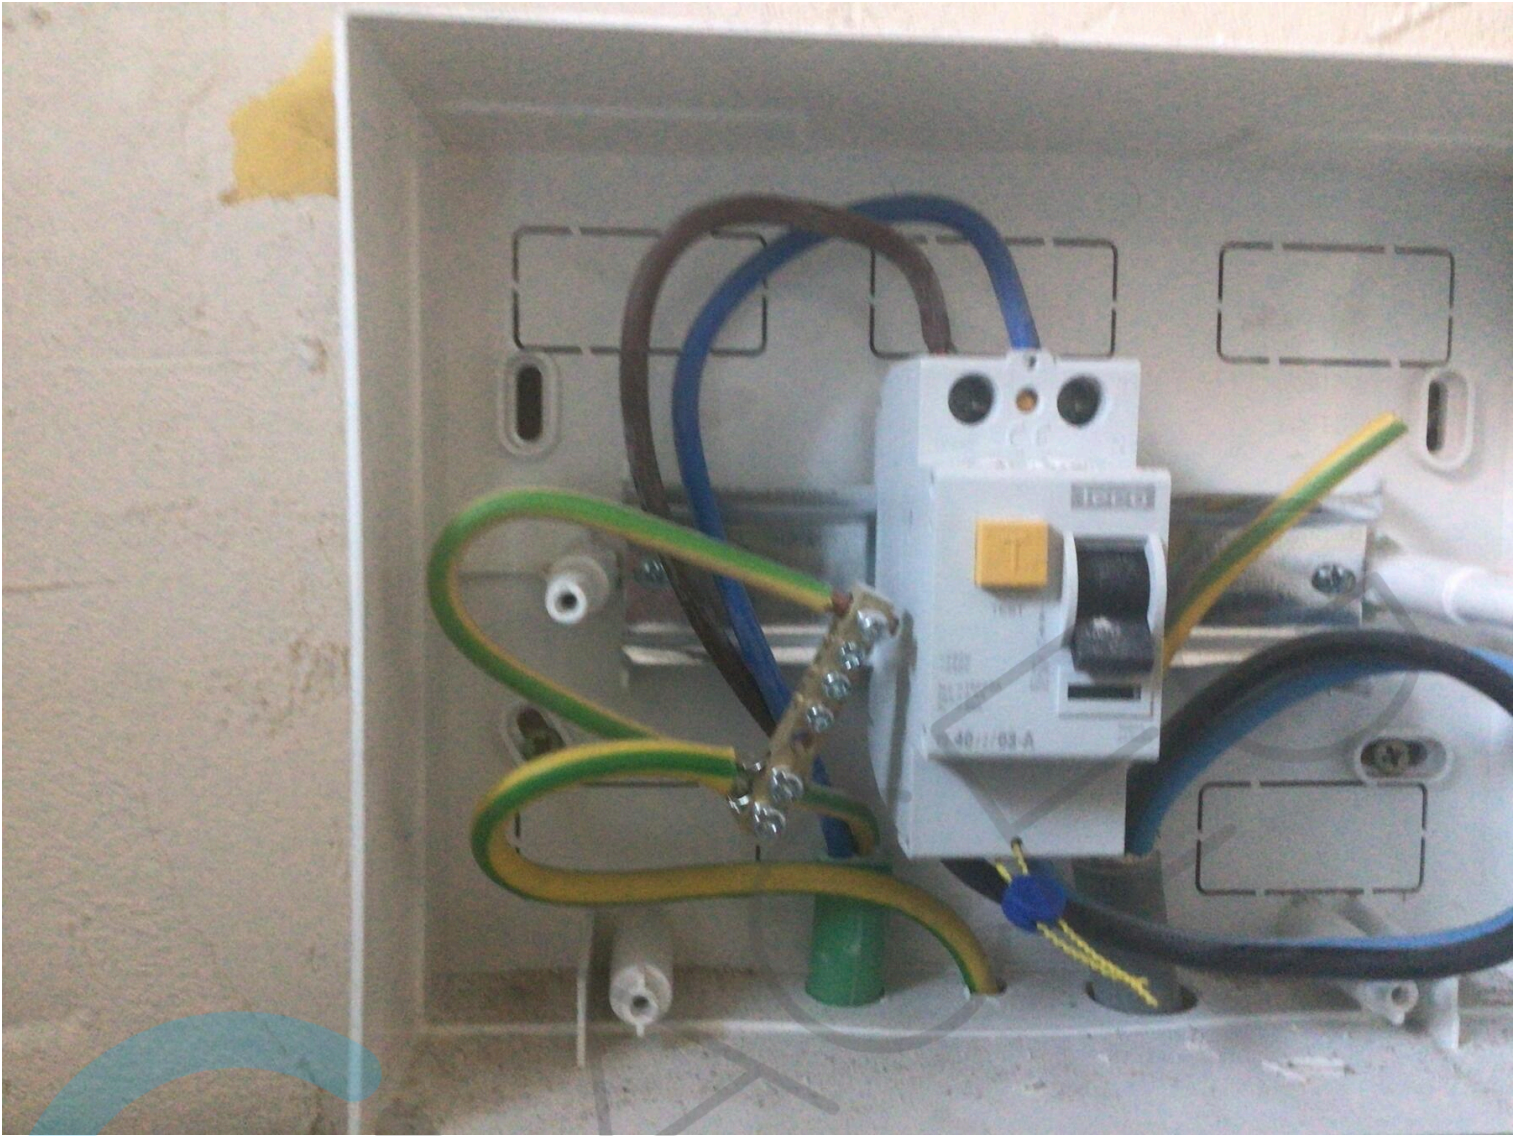




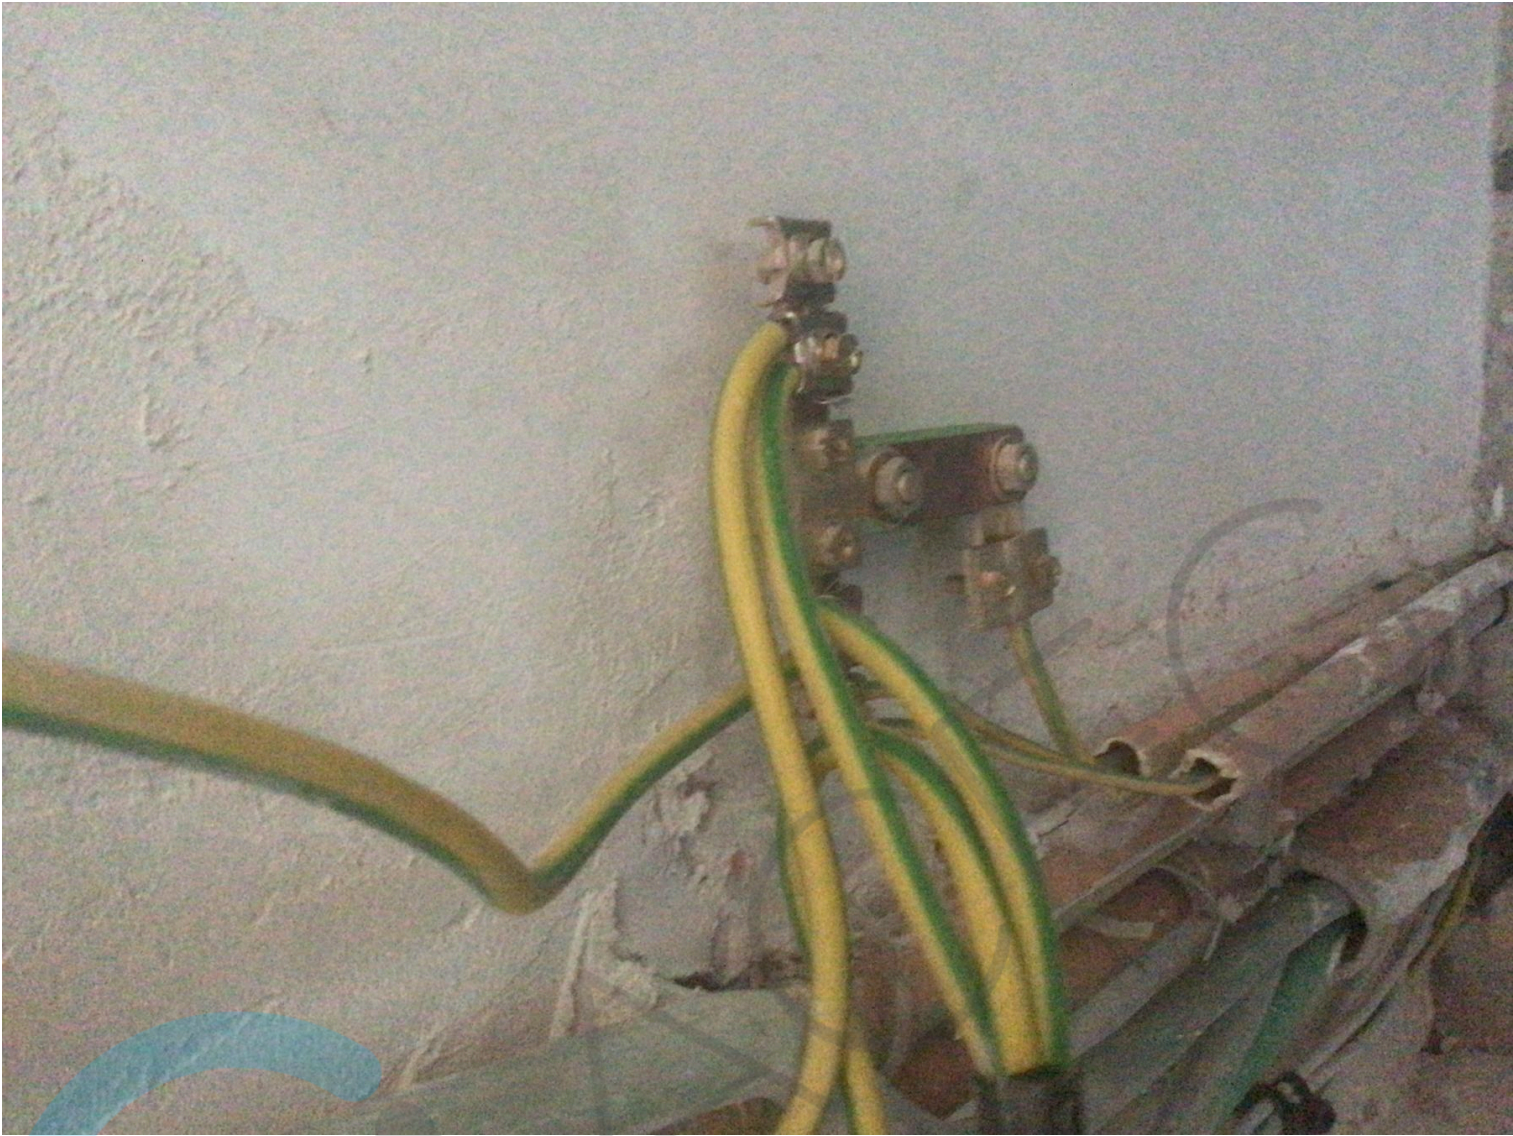



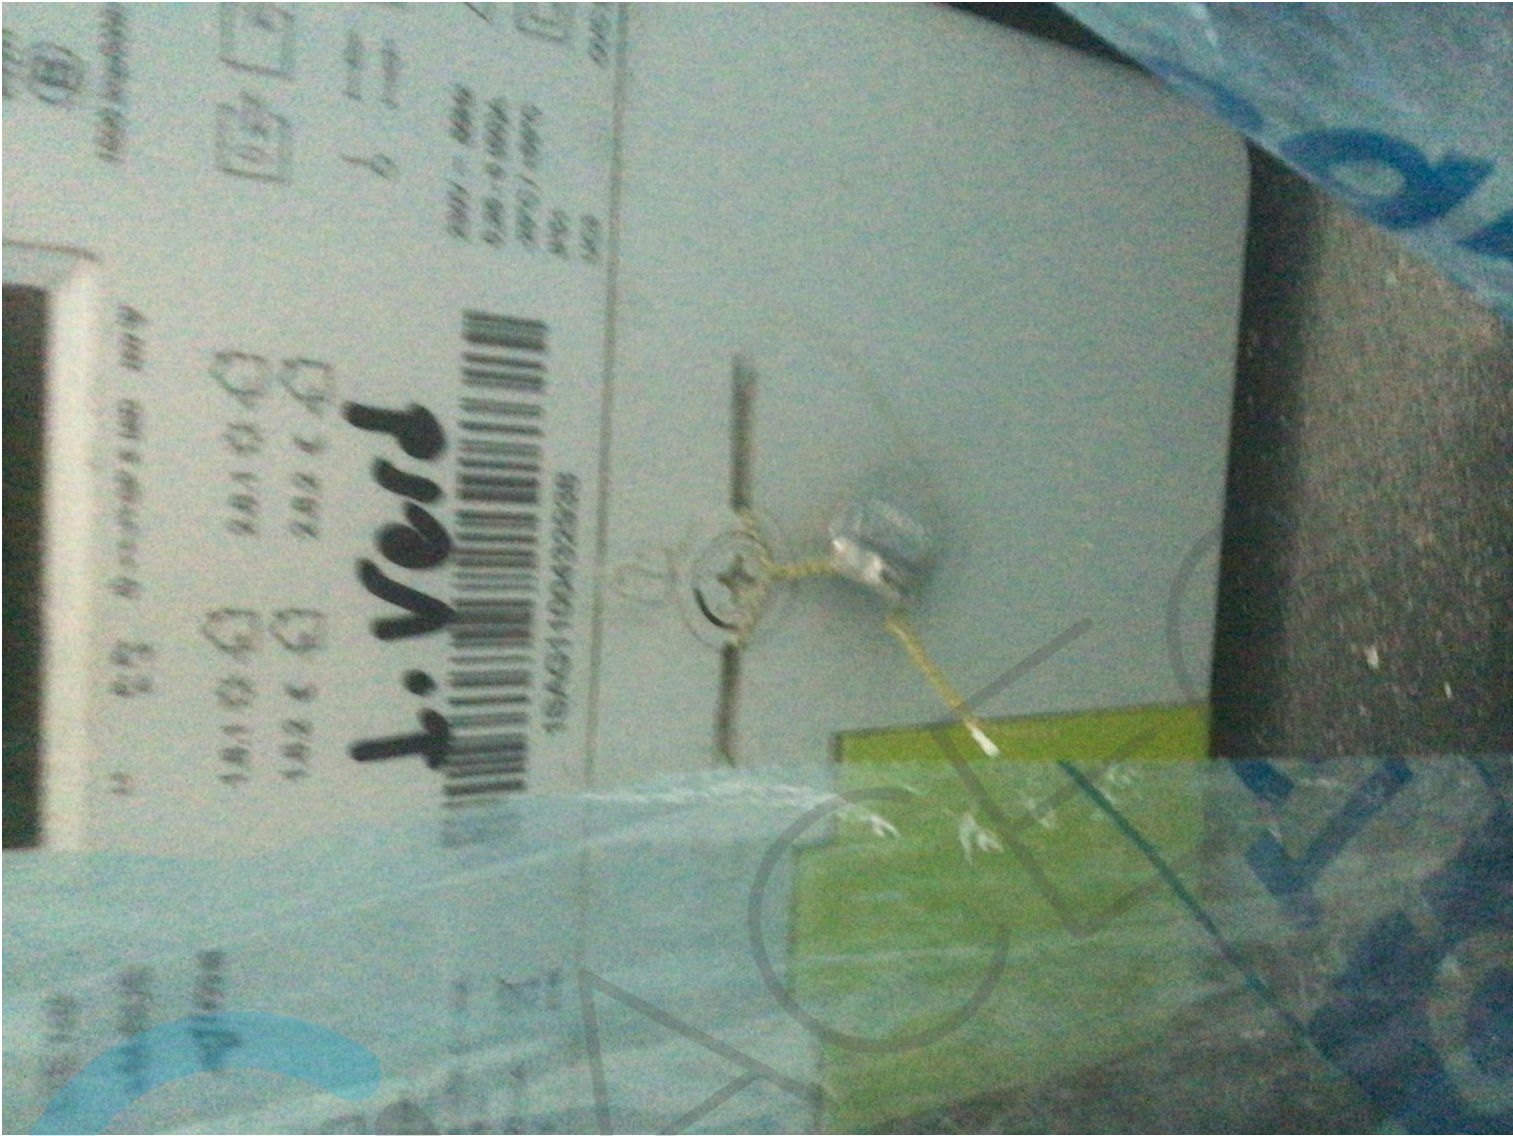



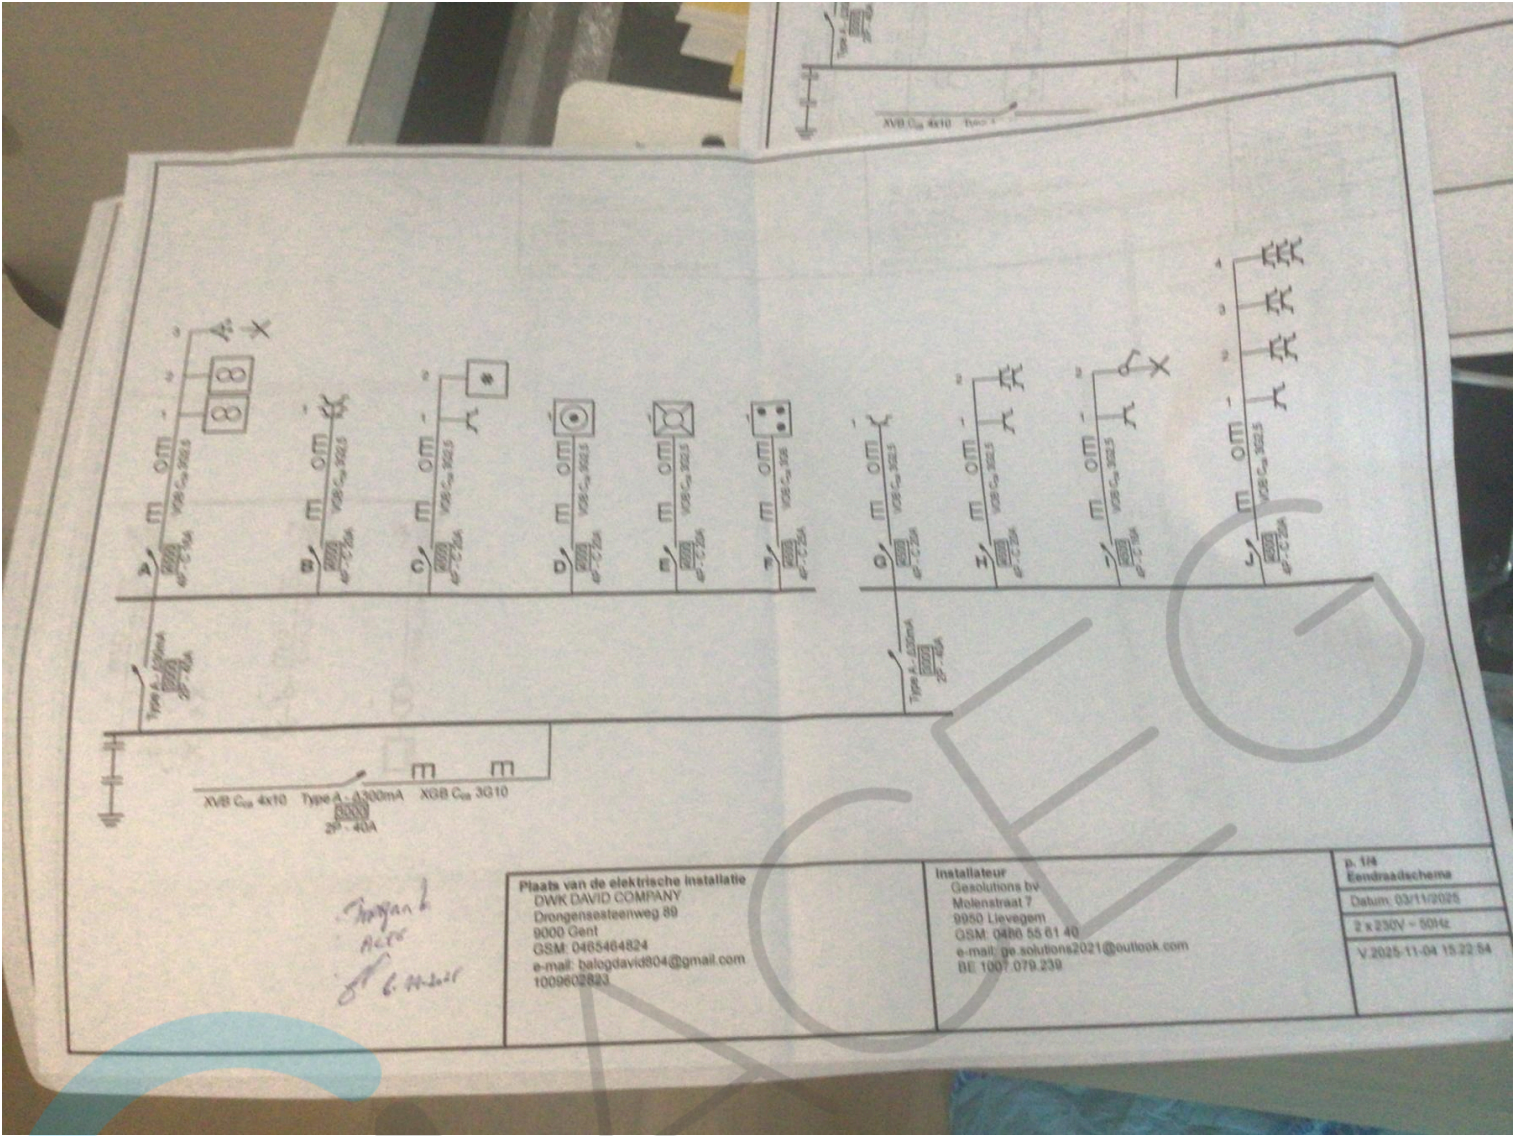


*Handwritten signature:*  
Hofman  
A.C.C.  
J. Hofman

**Plaats van de elektrische installatie**  
DVK DAVID COMPANY  
Drongensesteenweg 89  
9000 Gent  
GSM: 0465464824  
e-mail: balogdavid804@gmail.com  
1009602833


**Installateur**  
Gesolutions bv  
Molenstraat 7  
9950 Lievegem  
GSM: 0490 55 61 40  
e-mail: ge.solutions2021@outlook.com  
BE 1007 079.239

|                       |
|-----------------------|
| p. 114                |
| Einddraadschema       |
| Datum: 03/11/2025     |
| 2 x 230V - 50Hz       |
| V.2025-11-04 15:22:54 |



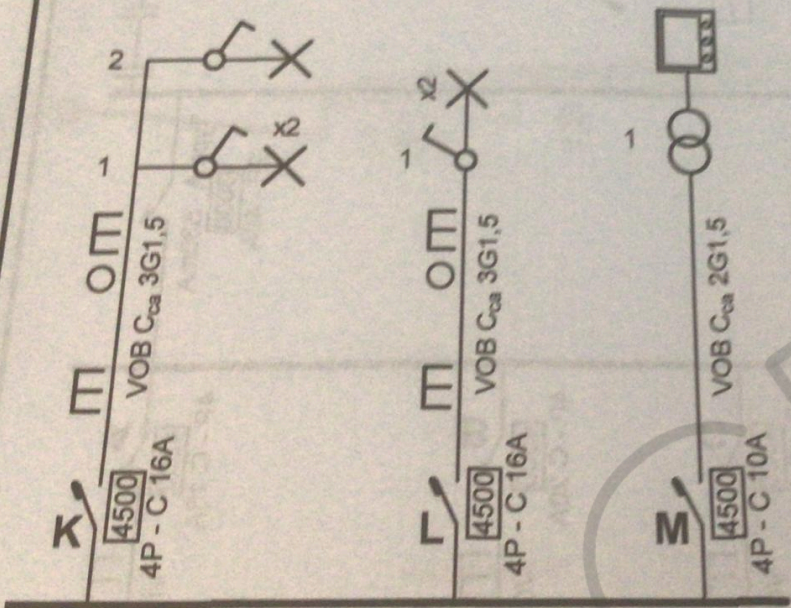



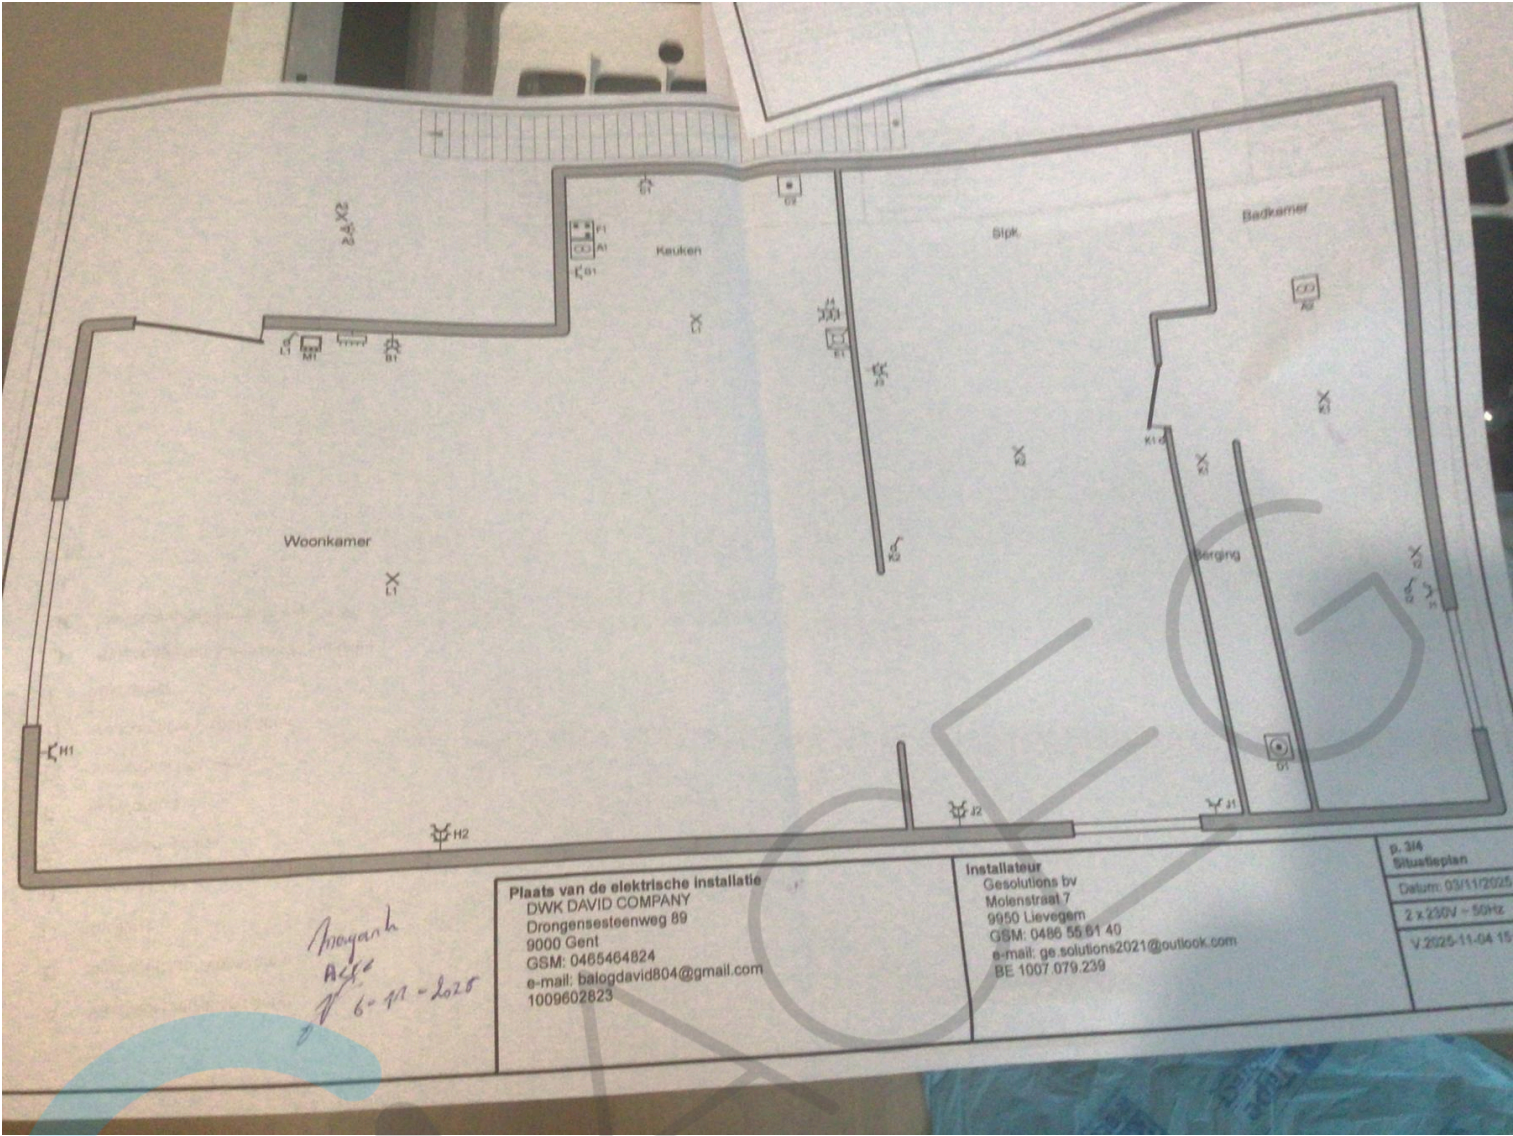



- A** Ventilator+verlichting gang
- B** stopcontacten Woonkamer
- C** Koelkast
- D** Wasmachine
- E** Vaatwasmachine
- F** Kookfornuis
- G** Stopcontact keuken
- H** stopcontacten woonkamer
- I** badkamer
- J** Stopcontacten Slaapkamer +keuken
- K** verlichting badkamer+slaapkamer
- L**
- M**



