

**ACA Vzw**Erkend controle-organisme
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 889

514900

Ref. 2020051109

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:					
Eigendom van:					
Opdrachtgever:	Pattyn Johan, Mariakerksesteenweg 267, 9031 DRONGEN				
Type lokalen:	Appartement	DNB:	Fluvius	Tarief:	Dubbekuntrafief
EAN-code installatie:	541 448860017068776	Nr. teller:	33795695	Index:	481/417
Installateur:	DV Multitechniek				
BTW-nr.:	/	Of ID-kaartnr.:	/	Uitgereikt te:	/
Agent-bezoeker:	Christof De Cabooter				Datum onderzoek: 11/05/20

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001

Type keuring:	Art. 270 Gelijkvormigheid / Ingebruikname	Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:
Bijkomende info:	Bouwjaar na 01/10/1981	Art. 36 Huishoudelijke lokalen of plaatsen
Herkeuring op:	514900217/20200032931	(net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1 x 230V	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4 x 10 mm ²	Type:	XVB		
Aardelektrode:	Aardbus			Secctie:	35 mm ²
				Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	14	Aantal bordes:	1		

Metingen & controles


Aardspreidingsweerstand:	3,3 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzorgd:	/
Algemeen isolatieniveau:	7,9 MOhm	Werkings differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werkings differentieel - Foutbus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit: DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 1 jaar na datum onderzoek ☒ Door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja Eendraadsschema's: Ja Plan uitwendige invloeden: NVT Andere: /	DE AGENT BEZOEKER: <i>Op de foto</i>	Visum van de verdeler:

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.889
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke afwijking van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder oorspronkelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de installaties te doen veranderen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle metingen moeten genomen worden opdat de in overbrenging zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtreedingen niet verholpen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie En die (het) is met het belang tevens.

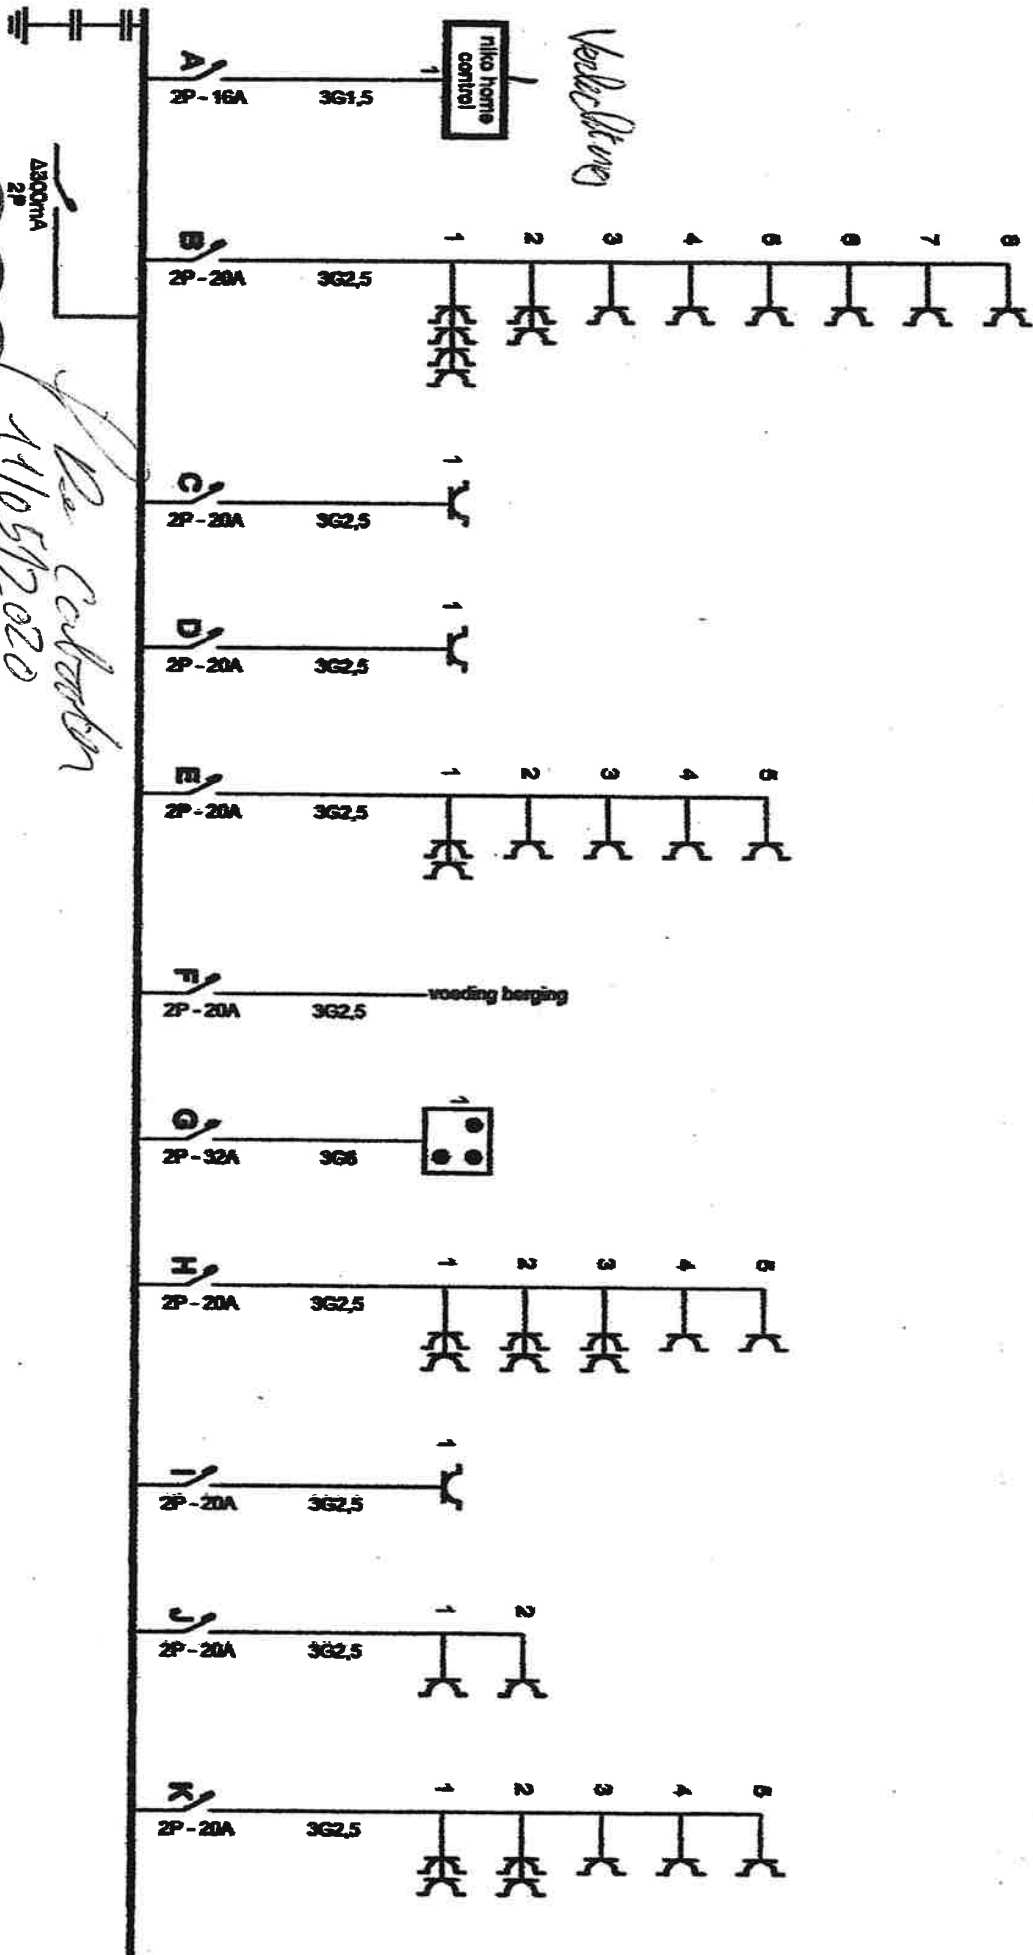

Verderbreng

Δ300mA
2P




De Ceder
11/05/2020

Plaats van de elektrische installatie
app 6.1 grensover

Installateur
dv multitechniek
slabbebrandstrat-zuid 95
8870 Ilegem

P. 1/4
Bendradichema

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensselseenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

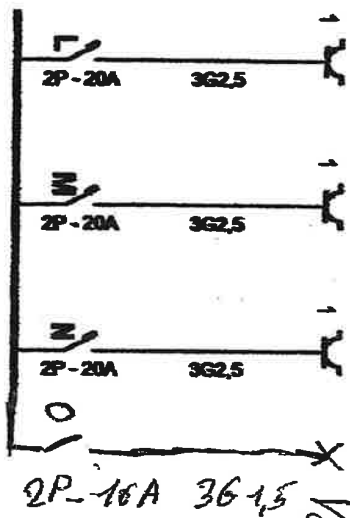

Voeding veldcirkling

Plaats van de elektrische installatie
app 6.1 greentower

installateur
dv multitechniek
slabpaardstraat-zuid 95
6870 Beegen

P. 2/4
Eendradeschema

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
 BTW BE 0811.407.869
 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be



11/05/2020
 Ek 20200 51103
 P. 314

Platte van de elektrische installatie
 app 6.1 groentehoeve

installateur
 de multitechniek
 slaasbaardstraalkind 03
 8370 begem

P. 314
 situatieschema

