



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw, www.btvcontrol.be

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 32 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 063 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☒ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Teller nr.: _____
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 11/15/16/08

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Handneeflaan 3/101
9000 Antwerpen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Elisabeth Gysels Dierckx

Adres: Hybridastraat 380, Boeckelare

INSTALLATEUR: idem

Adres: idem

BTW of IK: BE 0458 445.556

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 16/11/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 221) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning max 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A ont

Voedingskabel hoofdbord: n x 10 mm² Alg. schakelaar: type cliff 40A 300mA

de van de aardelektrode bus - baren - pennen - horizontale geleider Schemat: T1

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 2,4 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie eendaads en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF ONREKENS:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangegeven en te controleren
monit.
handtekening

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendaads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/11/2040 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker:
(nr., naam, handtekening) [Handtekening]



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,



Grondwetlaan nr. 3 bus ~~AD~~ 101
9040 Sint-Amandsberg

Res. Potuit, app. 01.01

Electro Gevaert Gabriel
Gitsestraat nr. 388
8800 Roeselare




LIJNOMSCHRIJVING

- A Verlichting
- B Stopcontacten
- C Stopcontacten
- D Stopcontacten
- E Stopcontacten
- F Cv en ventilatie
- G Oven
- H Kookfornuis
- I Badkamer
- J Wasmachine
- K Droogkast en RW-pomp
- L Vaatwas en koelkast

NIET VERKOCHT
Grondwetlaan nr. 3 bus 101
9040 Sint-Amendsberg
Res. Potuit, app. 01.01
23/04/2015



ELECTRO
GEVAERT GABRIEL
Gitsestraat 388 8800 Roeselare
Tel. 051/24.17.98 Fax 051/24.02.54
info@electrogevaert.be www.electrogevaert.be

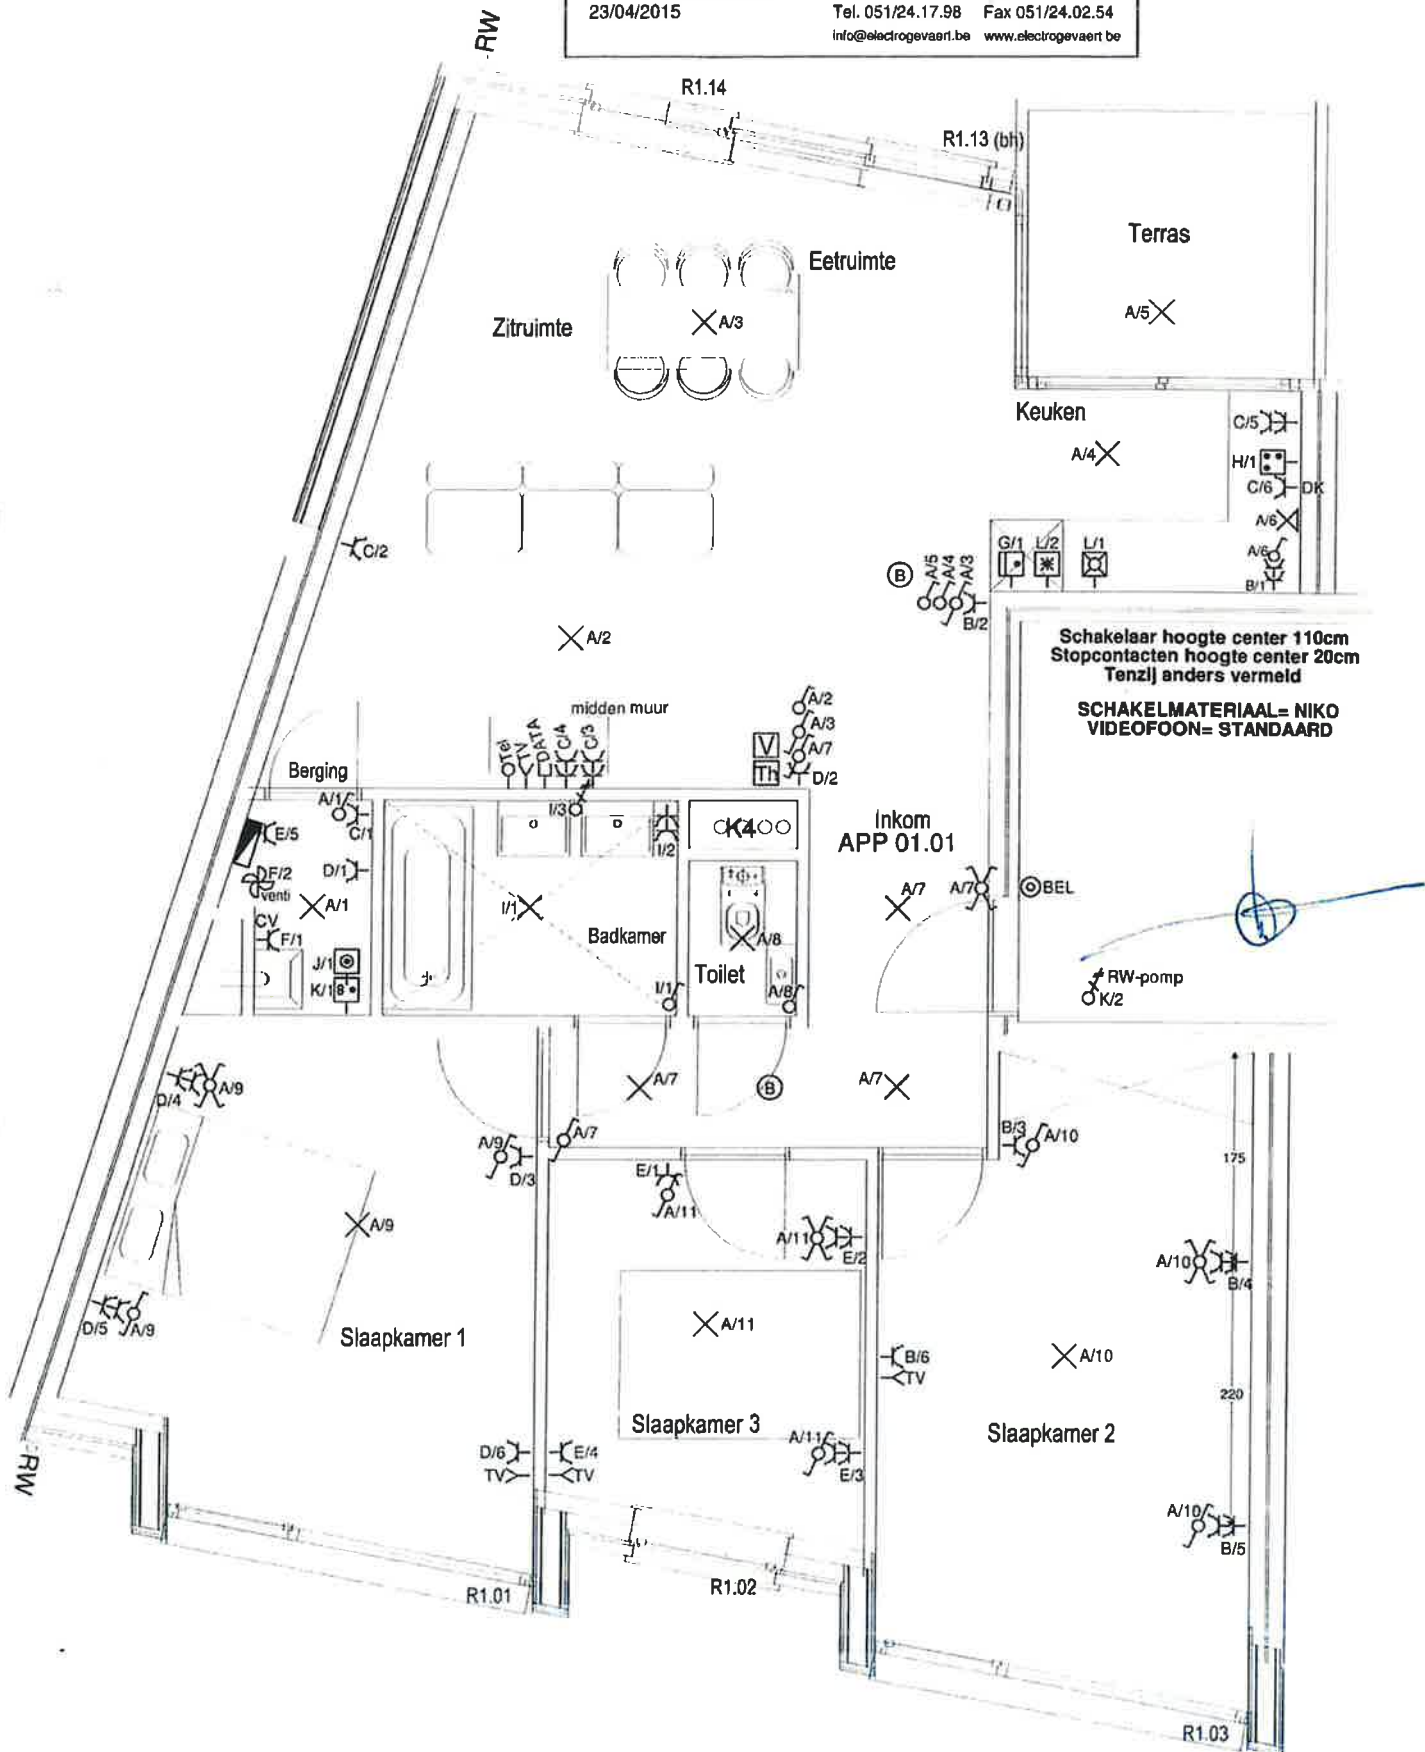

16/01/2015 BTN

Grondwetlaan nr. 3 bus 101

Res. Potuit, app. 01.01

06.11.2015

(9) 00766-0000 - Corporate
- 857/241-50 - Fax 051/24 02

www.hogwarts.be

ELECTRO

GEVAERT GABRIEL

Gitsestraat 388 8800 Roeselare
Tel. 051/24.17.98 Fax 051/24.02.54

