



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6

Conform

Inspecteur: Robin Vaeremans

Verslagnummer: 01/26122022/1

Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer:

Adriaan Pietersstraat 1 9030 Gent

De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981

Type:

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname
[Hfst. 6.4]

Bijkomende categorie:

Datum van de keuring: 26/12/2022

Bedrijf: Linea Trovata SunTec nv

Installateur: Linea Trovata SunTec nv

BTW installateur: BE 0889.818.513

Type lokalen: Huis

Afwijking:

Elektrische installatie

Netbeheer: Fluvius

Nominale spanning: 230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 40A

Voedingskabel hoofdbord: VOB 2 X 10 mm2

Type aarding: Staven

**Staat van vast of vast opgesteld elektrisch
materieel:**

OK

EAN: 541 448 820 043 948 428

Teller Nr: 1SAG1105057049

Dagindex: 539

Nachtindex: 650

Aardingsweerstand: 24,8 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 1,02 MOhm

Aantal l

Aantal l

Rechtst

Onrech

Control

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste

Automaten/zekeringen

Differentieelschakelaars

mA	300
Nominale stroom(A)	40
I _{2t}	3000A-22,5kA2s
Type	A
Beveiligde kringen	
Test	Ok

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installatie van elektrische installaties.
- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktpllein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Fotovoltaïsche installatie op laagspanning ($\leq 10\text{kVA}$) en/ of thuisbatterij(en)

Installateur PV-panelen: LINEA TROVATA SUNTEC NV

Installateur Thuisbatterij(en):

Omvormers

Aantal	1
Merk	Growatt
Type	MIC 2000TL-X
Serienummer	FUJ2BG50B7
PAC max (W)	2000
UDC Max	Ok
IDC max	Ok

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Aantal	6
Merk	Trina
Type	380
Piekvermogen per stuk (Wp)	380
Totaal piekvermogen (Wp)	2280

Gebruiks -en veiligheidsinstructies aanwezig: Ok

Bereikbaarheid zonnepanelen: Ok

Aarding zonnepanelen: Ok

Markering (Elektrische installatie altijd onder spanning) of equivalent: Ok

Markering DC -en AC geleiders: Ok

Onderbreking van het scheidingssysteem: Ok

Resultaat huishoudelijke laagspannings-fotovoltaïsche installatie/batterijen: Conform

Inbreuken

Opmerkingen

- Enkel de installatie van de fotovoltaïsche panelen werd gekeurd.

Raadgeving

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende verplichtingen:

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onde te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aar



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Andere

House Check




House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be


Voorgevel



Elektrisch bord

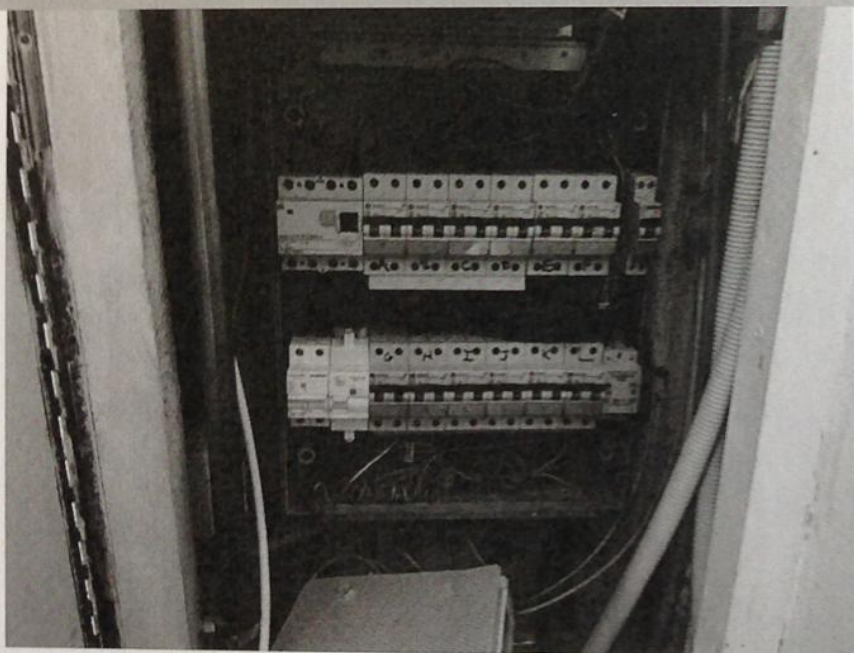

Schetsen

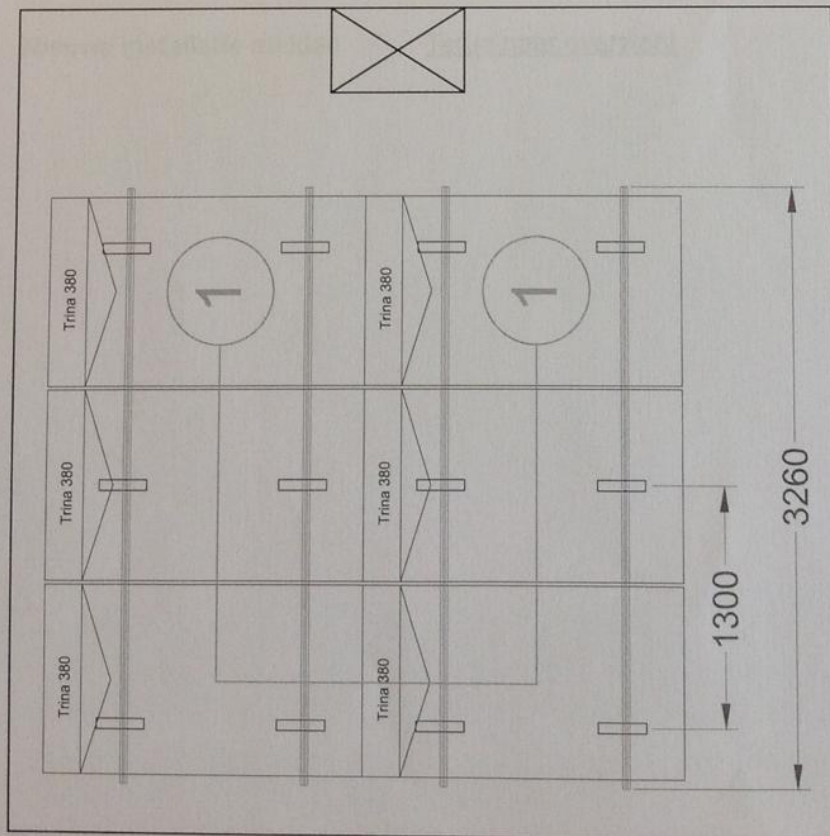

Boven de zekeringkast zou de kleine growatt omvormer passen.

Kabels langs linkerzijde voorgevel naar beneden.

Klant voorziet wit kabelgootje om naar andere kant voordeur te geraken.

Daar hangt de zekeringkast

Veiligheid

Zie Veiligheidsinstructies van:
• Dak Type 3.
en volgt deze op.

LMRA altijd invullen als toolbox voor de start van de werken.

Foto maken van de getroffen veiligheidsmaatregelen en via Team PV doorsturen.

o
o
o

Collectieve / Persoonlijke beveiligingen plaatsen + Ankerpunt.

Werken in randzones maximaal beperken + altijd Persoonlijke valbeveiliging dragen waar geen collectieve beveiliging kan.

Foto na plaatsing en via Team PV doorsturen.

SAFETY FIRST



				Klant:		(22205101100) Adriaan Pietersstraat 1 BE - 9030 Mariakerke +32 485 58 88 14		PROJ.NR	
						LINEA TROVATA		PROJ.LEIDER	BW
						LINEA TROVATA SUNTEC NV. Mosten 14 B-9160 Lokeren		TEKENAAR	EV
								TECHN.VISIT	X
								DATUM	29 11 2022
Type omvormer / Max.AC power:				Type panelen:	Trina	380 Wp			
GROWATT MIC 2000TL-X \ 2kVA				Aantal Panelen:	6				
String 1 : 1x 6				Totaal vermogen:	2280 Wp				



Linea Trovata Suntec NV
Mosten 14 / 14a - 9160 LOKEREN
BTW: BE 0889.818.513
RPR Gent, afdeling Dendermonde

T +32 9 336 53 64
E: info@lineatrovata.com • www.lineatrovata.com
IBAN: BE44 3630 6839 5245 • BIC: BBRUBEBB

Descamps Frederik
Adriaan Pietersstraat 1
BE - 9030 Mariakerke

FACTUUR 402202534

Uw Ref: Datum: 31/12/2022 Vervaldag: 27/01/2023	Uw BTW Nr: [REDACTED]	Uw GSM Nr: +32 485 58 88 14 Uw Tel Nr: Uw email: frederik.descamps@gmail.com
---	--------------------------	---

Omschrijving	Eenh.	Hoev.	Eenh Pr	Prijs	BTW%
Wettelijke recyclagebijdrage PV panelen, reeds inbegrepen in de offerteprijs (0%)	PCE	6,00	2,00	12,00	6%
Leveren en plaatsen van zonne-installatie volgens offerte, 100% na plaatsing	PCE	1,00	2908,70	2908,70	6%

Projectadres: Adriaan Pietersstraat 1, 9030 Mariakerke
Leverings- en plaatsingsdatum: 15/12/2022
Merk en type zonnepanelen: PV paneel TRINA 380Wp TSM-DE08M.08(II)
Merk en type omvormer: GROWATT MIC 2000TL-X
Piekvermogen zonnepanelen: 2280 Wp

Verlaagd 6PC

[Handwritten signature]

20-I-23

	0 %	6 %	12 %	21 %
Basis		2920,70		
BTW		175,24		

SubTotaal	2920,70
BTW	175,24

TOTAAL

3095,94 EUR

8 Dagen Factuurdatum
Te betalen voor 27/01/2023 met vermelding van 402202534

Korting voor contante betaling is enkel toegestaan mits hierover voorafgaand een schriftelijk akkoord werd bekomen.

Algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden: zie achterzijde

C E R T I F I C A T E
of Conformity



Registration No.: AK 50424173 0001

Report No.: 50203345 001

Holder: Shenzhen Growatt New Energy
Technology Co., Ltd
1st East & 3rd Floor of Building A,
Building B, Jiayu Industrial Park,
#28, GuangHui Road, LongTeng Community,
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen 518000
P. R. China

Product: PV-Inverter
(Grid-connected PV Inverter)

Identification: Type Designation : Growatt 750-S ; Growatt 1000-S
Growatt 1500-S ; Growatt 2000-S
Growatt 2500-S ; Growatt 3000-S
Serial Number : EIC1804389
Remark : Refer to test report 50203345 001
for details.

Tested acc. to: IEC 61727:2004
IEC 62116:2014

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 30.11.2018



Weichun Li

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg